


Ersatz der Betoneinmast-Trafostation Nr. 219 B "Igling Nord" durch eine Kompaktstation.
 Bestehender Betonmast wird weiterhin für das Freileitungsnetz (230/400 V) benötigt.

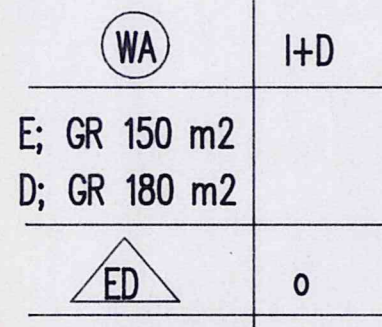

Erforderliche Verkabelung der durch Dienstbarkeiten gesicherten und rückzubauenden LEW/20-kV Freileitung B2M
 Bis zur Außerbetriebnahme der betreffenden Freileitung gelten innerhalb der Leitungsschutzzonen die lt. DIN VDE-Bestimmungen geforderten Sicherheits- und Bodenabstände

20 KV Freileitung B2M LEW

Benötigter Kabelendmast

20 KV-Kabel (beabsichtigte Neubau-Trasse)

